

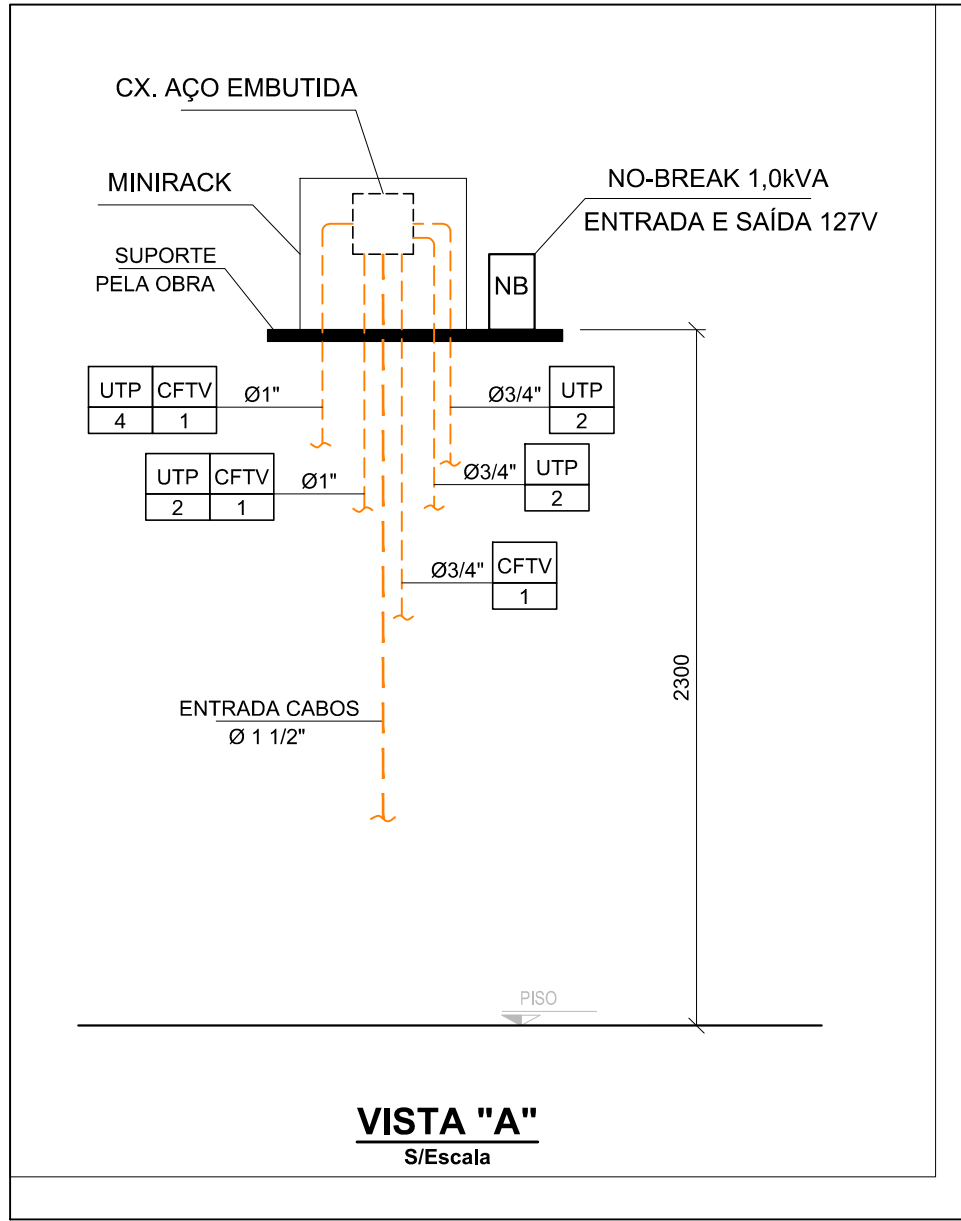


VOZ; DADOS E CFTV - ADMINISTRAÇÃO - PLANTA
Escala: 1:25

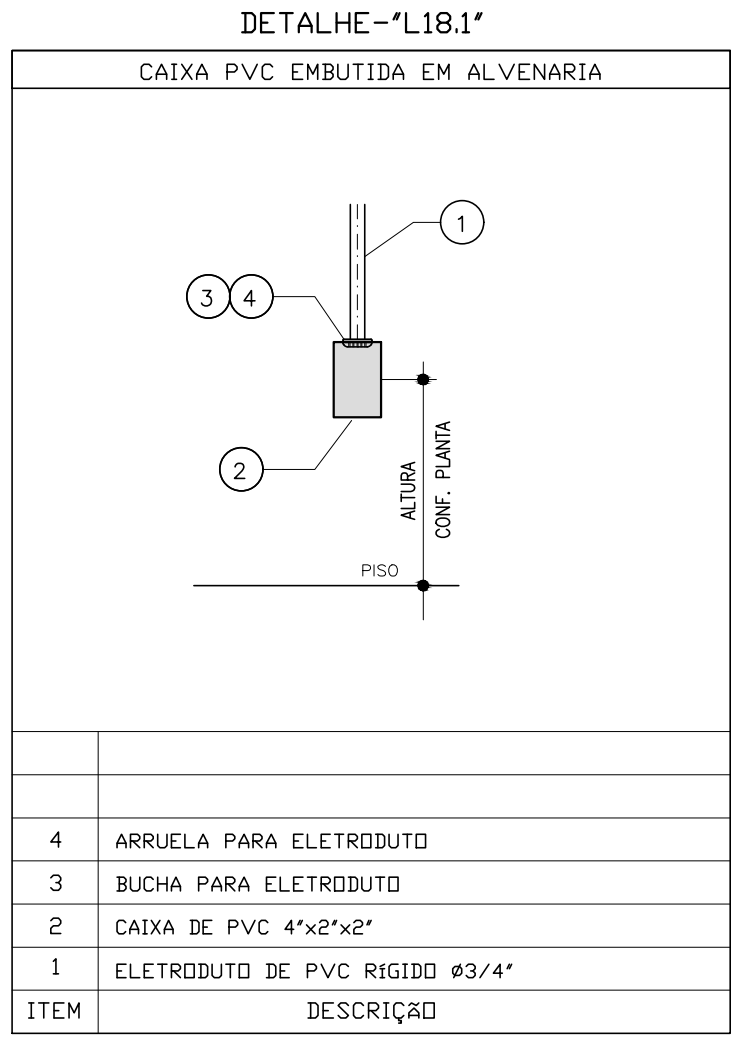


VISTA "A"
1:25

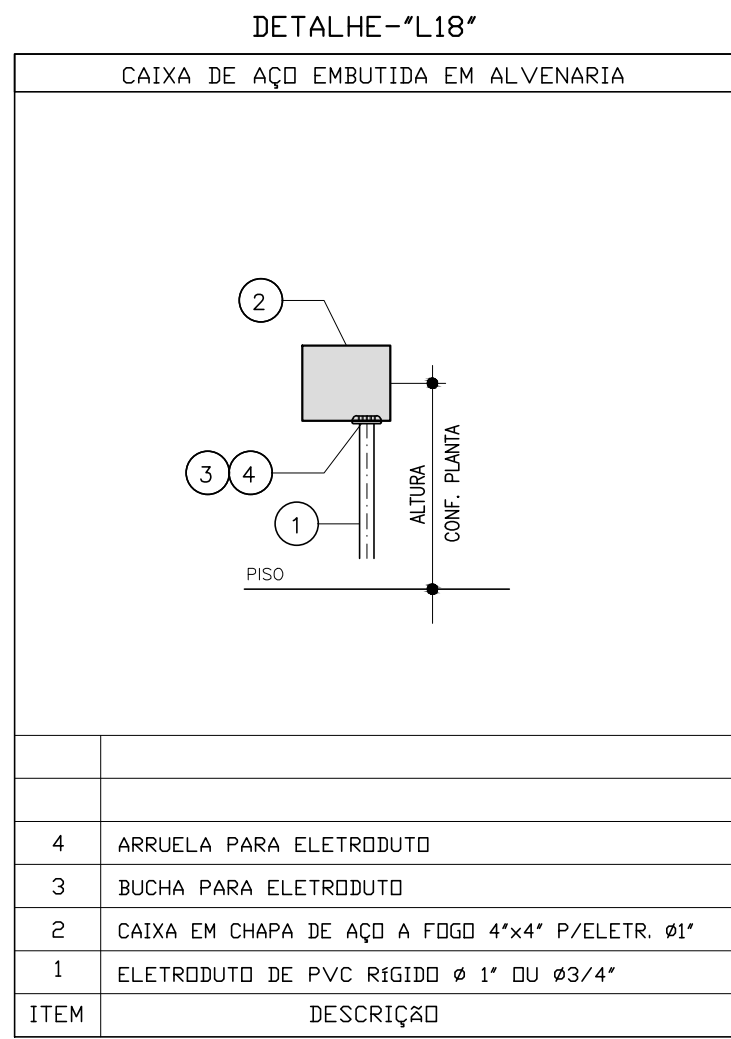

SIMBOLOGIA PLANTA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA NBR-15465. INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA. EXCETO ONDE INDICADO 3/34"
	ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RÍGIDO ROSQUEÁVEL, NBR-15465. INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. EXCETO ONDE INDICADO 3/34"
	CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2". EXCETO ONDE INDICADO ALTURA 0.9M
	CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT.6A. INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO. INDICA QUANTIDADE DE CABO.
	CÂMERA CFTV. ALTURA DE INSTALAÇÃO 2.8M.
	CABO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO. INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO. INDICA QUANTIDADE DE CABO.

- NOTAS:
- 1 - A INSTALAÇÃO DA REDE DE VOZ E DADOS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA EIA/ITA 568-B. TODOS OS CABOS "UTP", AQUI INDICADOS, DEVERÃO SER "CAT6A".
 - 2 - EM TODAS AS TERMINAÇÕES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERÃO SER INSTALADOS BUCHAS E ARRUELAS.
 - 3 - OS DIAGRAMAS UNIFILARES CONTENDO TODOS OS ELEMENTOS DAS REDE DE VOZ, DADOS E "CFTV" DEVERÃO SER APRESENTADO NO PROJETO EXECUTIVO.
 - 4 - POSIÇÃO DAS CÂMERAS A SEREM CONFIRMADAS NO PROJETO EXECUTIVO
 - 5 - A INSTALADORA DEVERÁ REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAÇÕES DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT).

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	30/06/2022	EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO
01	28/07/2022	REVISÃO GERAL



ALVENARIA

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FÓI TRANSMITIDO EM CONFIDÊNCIA. A RALCON ENGENHARIA LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR USO NÃO AUTORIZADO E/OU REPRODUÇÃO DESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

DR. GILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, N.O. 2.400/08
SAC: 0800 80 808 - 09º ANDAR
RUA CARLOS DE ALB. 100 - JARDIM LUIZ - 13110-000


FASE DO PROJETO: **PROJETO BÁSICO**

ASSUNTO: **PROJETO DE ELETRICIDADE VOZ; DADOS E CFTV**

ADMINISTRAÇÃO

NOME FOLHA/REVISÃO:

PMC-PQA-ELE-DE-5003 - R01




MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA**

LOCAL: **AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ. JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP**

RECURSO/CONVÊNIO: **SDR - SUBSEC. CONVÊNIOS**

ART/RRT: **XXX**

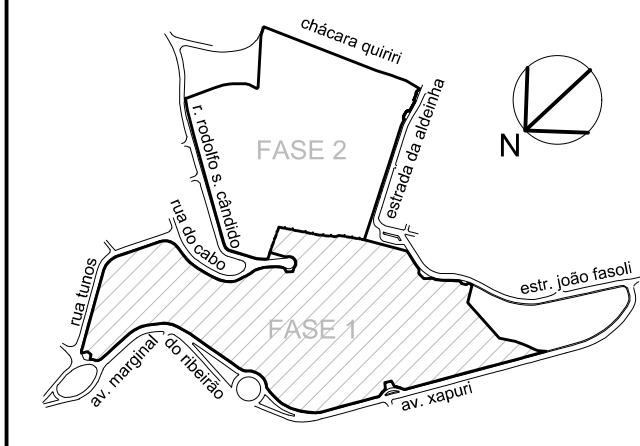

ÁREAS

SANITÁRIO 1 MÓDULO ÁREA = 78,54 M²
SANITÁRIO 4 MÓDULOS ÁREA = 314,16 M²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA: **30/06/2022**

ESCALA: **1: 25**

DESENHO ELABORADO POR: **Primo A. Carrara**